

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"Туристская гостиница Турист"

**Презентация
по обучению мерам пожарной
безопасности**

**«ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»**

Определения

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Противопожарная пропаганда - информирование общества о путях обеспечения пожарной безопасности.

Обучение мерам Пожарной безопасности

Обучение мерам Пожарной безопасности – это организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.

В соответствии с Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. №806, обучение мерам пожарной безопасности в виде противопожарного инструктажа, проводится в целях доведения до лиц (арендаторов), осуществляющих трудовую деятельность на объекте, обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты, сведений о имеющихся системах предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара (возгорания).

О проведении противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого. Противопожарный инструктаж проводится 1 раз в год.

Характеристика объекта

ЗАО «Туристическая гостиница Турист» (далее – объект защиты, гостиница) находится по адресу: 355003, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 273. Основной вид деятельности: деятельность туристических агентств (ОКВЭД 79.11).

В целях соблюдения требований пожарной безопасности на объекте установлен противопожарный режим, запрещено курение.

В целях соблюдения требований пожарной безопасности на объекте имеются следующие системы противопожарной защиты: система пожарной сигнализации; система оповещения управления эвакуацией; система противопожарного водоснабжения; первичные средства пожаротушения (огнетушители). В здании гостиницы имеется по 2 входа (выхода) на каждом этаже. Внутренние лестницы. На этажах с размещением более 10 человек имеются планы эвакуации. На каждом этаже в пожарных шкафах имеются пожарные краны (ПК), вдоль путей эвакуации висят огнетушители, над выходами имеются табло «Выход», на стенах эвакуационные и пожарные знаки, ручные пожарные извещатели для оповещения о пожаре, на потолках в помещениях и холлах установлены дымовые датчики, которые срабатывают при задымлении или возгорании.

Права граждан в области пожарной безопасности:

Граждане имеют право на:

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством;
- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;
- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.

Обязанности граждан в области пожарной безопасности:

Граждане обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства в РФ №1479 от 16.09.2020г.);
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки.

Штрафы

Административная ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности

**Часть 1
статьи
20.4 КоАП
РФ**
(ФЗ-195 от
30.12.2001г.)

**Нарушение
требований
пожарной
безопасности**

**Влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан (арендаторов)
в размере от (5) пяти тысяч до (15)
пятнадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность (ИП) - от (40) сорока
тысяч до (60) шестидесяти тысяч
рублей.**

Штрафы

Административная ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности

**Часть 6
статьи
20.4 КоАП
РФ**
(ФЗ-195 от
30.12.2001г.)

**Нарушение требований
пожарной
безопасности,
повлекшее
возникновение пожара
и уничтожение или
повреждение чужого
имущества либо
причинение легкого
или средней тяжести
вреда здоровью
человека**

**Влечет наложение
административного штрафа на
граждан (арендаторов) в размере
от (40) сорока тысяч до (50)
пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица (ИП), - от
(90) девяноста тысяч до (110) ста
десяти тысяч рублей или
административное
приостановление деятельности на
срок до тридцати суток**

Штрафы

Уголовная ответственность за несоблюдение ПБ

Часть 1 статьи 219 УК РФ	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека	Наказывается штрафом в размере до 80000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового
Часть 1 Статья 167 УК РФ	Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба	наказываются штрафом в размере до 40000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет

Штрафы

Уголовная ответственность за несоблюдение ПБ

Часть 2 Статья 167 УК РФ	Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия	наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок
Статья 168 УК РФ	Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности	наказываются штрафом в размере до 120000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок

Противопожарный режим на объекте

Противопожарный режим – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Приказом собственника объекта установлен противопожарный режим.

Также для объекта разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности.

Противопожарный режим предусматривает:

1 - соблюдение чистоты и порядка, своевременная уборка мусора, отходов;

2 - соблюдение режима курения в строго отведенных местах, обозначенных соответствующими знаками и специально оборудованных урнами;

3 - надлежащие состояние путей эвакуации, обеспечивающих быструю и надежную эвакуацию сотрудников организации в случае пожара;

4 - временные огневые работы, которые проводятся только с письменного разрешения собственника и по наряду-допуску;

5 – перед началом работы проверка исправности оборудования, изоляции проводов;

6 - по окончании работы до закрытия, проверка помещений (осмотр, обесточивание электроприборов путем отключения из розетки или кнопкой сетевого фильтра;

7 – запрет на использование открытого огня;

8 – запрет на использование средств пожаротушения в других целях, а также перестановка их в другое место.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА:

- 1- открытый огонь;**
- 2- искры;**
- 3- повышенная температура окружающей среды и предметов;**
- 4- токсичные продукты горения;**
- 5- дым;**
- 6- пониженная концентрация кислорода;**
- 7- обрушивающиеся конструкции;**
- 8- опасные факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, обрушение конструкций и разлет осколков, образование вредных веществ с концентрацией в воздухе).**

Стадии развития пожара:

1 фаза (10 мин) – начальная стадия, включающая переход возгорания в пожар (1-4 мин) и рост зоны горения (5-10 мин).

Горение сопровождается обильным дымовыделением, что затрудняет определение места очага пожара. Среднеобъемная температура повышается в помещении до 200°C (температура увеличивается 15°C в мин);

2 фаза (30-40 мин) – стадия объемного развития пожара.

Бурный процесс, температура внутри помещения поднимается до $250-300^{\circ}\text{C}$, начинается объемное развитие пожара;
Догорание

3 фаза – затухающая стадия пожара.

в виде медленного тления, после чего через некоторое время (иногда весьма продолжительное) пожар догорает и прекращается.

Классификация пожаров:

A – пожары твердых горючих веществ и материалов;

B – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;

C – пожары газов;

D – пожары металлов;

E – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;

F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

Категория зданий и сооружений:

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

1 повышенная взрывопожароопасность (А);

2 взрывопожароопасность (Б);

3 пожароопасность (В1-В4);

4 умеренная пожароопасность (Г);

5 пониженная пожароопасность (Д).

Офисные помещения объекта относятся к помещениям категории «Д».

Эвакуация - это процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара согласно плана эвакуации.

План эвакуации – это план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации, пожара.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара.

ПОРЯДОК
действий людей в случае возникновения пожара
в ЗАО «Туристическая гостиница Турист»

Действие	Порядок действий и последовательность	Исполнители
Сообщение о пожаре	Незамедлительно сообщить о пожаре (возгорании), аварии, ЧС в «Пожарную охрану» по стационарному телефону на номер «01», по мобильному телефону на номер «101» или на номер «112» в «Службу спасения», сказать при этом местоположение объекта, наименование объекта, место пожара (помещение), что горит, фамилию сообщающего. Сообщить руководству объекта о происшествии.	Тот, кто обнаружил пожар (загорание)
Оповещение о пожаре и порядок эвакуации	Также необходимо сообщить о пожаре голосом: «ПОЖАР», включить <u>Пожарную сигнализацию</u> : резким нажатием вниз или давлением на кнопку ручного пожарного извещателя, оповестив всех находящихся в здании о пожаре (возгорании). Принять возможные меры по эвакуации по основным эвакуационным путям, в случае воздействия опасных факторов пожара задействовать запасные эвакуационные пути, руководствоваться эвакуационными пожарными знаками и световыми указателями «ВЫХОД». Эвакуироваться необходимо на улицу (на свежий воздух) по лестнице. Лифтами пользоваться ЗАПРЕЩЕНО!	Персонал, посетители
Применение первичных средств пожаротушения	На начальной стадии развития пожара (возгорания) при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара <u>Первичными средствами пожаротушения (ПСП)</u> (огнетушителями, водой из пожарных кранов (ПК)) для ликвидации пожара.	Персонал, посетители
Эвакуация людей и материальных ценностей	Показать эвакуируемым направление движения к эвакуационным выходам, не подверженным воздействию опасных факторов пожара. При отсутствии возможности воспользоваться путями эвакуации, направить эвакуируемых в зону безопасности. В случае необходимости принять меры к спасению людей, не успевших эвакуироваться.	Персонал
Встреча пожарных подразделений	Обеспечить встречу Пожарных подразделений (МЧС). Указать место пожарного проезда, подъезда (подхода) к пожарным водоисточникам (пожарным кранам, пожарным гидрантам). Кратко проинформировать старшее должностное лицо Пожарной охраны о месте возникновения пожара, путях его распространения и о количестве эвакуированных и не эвакуированных людей.	Персонал

Эвакуационные знаки

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E01-01		Выход здесь (левосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
E01-02		Выход здесь (правосторонний)	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу
E02-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

Эвакуационные знаки

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E02-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения
E03		Направление к эвакуационному выходу направо	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
E04		Направление к эвакуационному выходу налево	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу
E05		Направление к эвакуационному выходу направо вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

Эвакуационные знаки

Код	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E06		Направление к эвакуационному выходу налево вверх	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E07		Направление к эвакуационному выходу направо вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E08		Направление к эвакуационному выходу налево вниз	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости
E09		Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	Над дверями эвакуационных выходов

Эвакуационные знаки

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E13		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
E14		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
E15		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу
E16		Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх	На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

Эвакуационные знаки

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E18		Открывать движением от себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
E19		Открывать движением на себя	На дверях помещений для указания направления открывания дверей
E21		Пункт (место) сбора	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

Эвакуационные знаки

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
E20		Для открывания сдвинуть	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей
E22		Указатель выхода	Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу
E23		Указатель аварийного выхода	Над дверями аварийного выхода

Знаки по пожарной безопасности

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F01-01		Направляющая стрелка	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
F01-02		Направляющая стрелка под углом 45°	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты
F02		Пожарный кран	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом


Знаки по пожарной безопасности

Код	Цветовое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F03		Пожарная лестница	В местах нахождения пожарной лестницы
F04		Огнетушитель	В местах размещения огнетушителя
F05		Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

Знаки по пожарной безопасности

Код	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F06		Место размещения нескольких средств противопожарной защиты	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты
F07		Пожарный водоисточник	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин
F08		Пожарный сухотрубный стояк	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

Знаки по пожарной безопасности

Код	Цветографическое изображение	Смысловое значение	Место размещения (установки) и рекомендации по применению
F09		Пожарный гидрант	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта, м.
F10		Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противоподымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги
F11		Звуковой оповещатель пожарной тревоги	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 "Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики"

Первичные средства пожаротушения-

средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

К ним относятся:

- переносные и передвижные огнетушители (водяные, порошковые, газовые, воздушно-пенные);
- пожарные краны и средства обеспечения их использования;
- покрывала для изоляции очага возгорания;
- пожарный инвентарь (пожарные шкафы, пожарные щиты; пожарные стенды; пожарные ведра; бочки для воды; ящики для песка).

Порошковые огнетушители


Огнетушитель со встроенным источником давления




Устройство имеющее заряд огнетушащего вещества со встроенным источником давления (газогенератор) в режиме ожидания находится без давления.

Огнетушитель закачной

Устойство заряженное огнетушащим порошком и закачанное газом (воздухом, азотом или углекислым газом). Корпус и заряд огнетушащего вещества постоянно находятся под давлением.

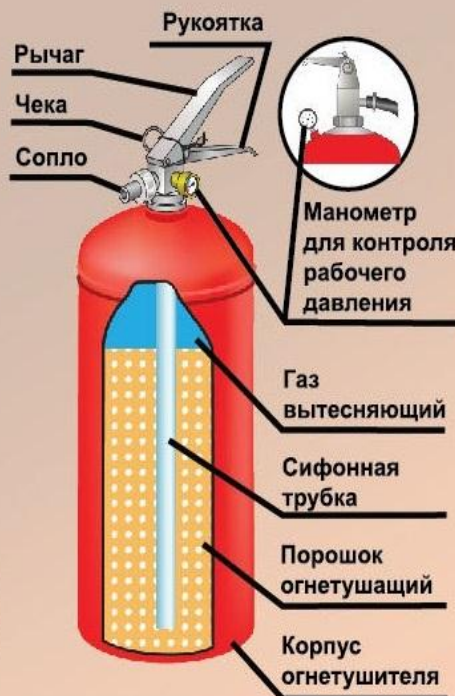


Огнетушитель с баллончиком сжатого газа

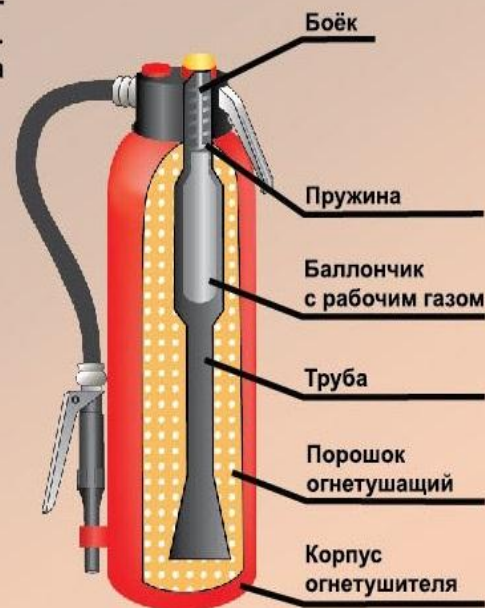

Устройство имеющее заряд огнетушащего вещества со встроенным источником давления (газовый баллон) в режиме ожидания находится без давления.

Углекислотные огнетушители

Огнетушитель ОУ в качестве огнетушащего вещества содержит диоксид углерода - CO_2 (углекислота), что позволяет воздействовать на очаг возгорания двумя путями: резко снижать локальную температуру и вытеснять кислород.

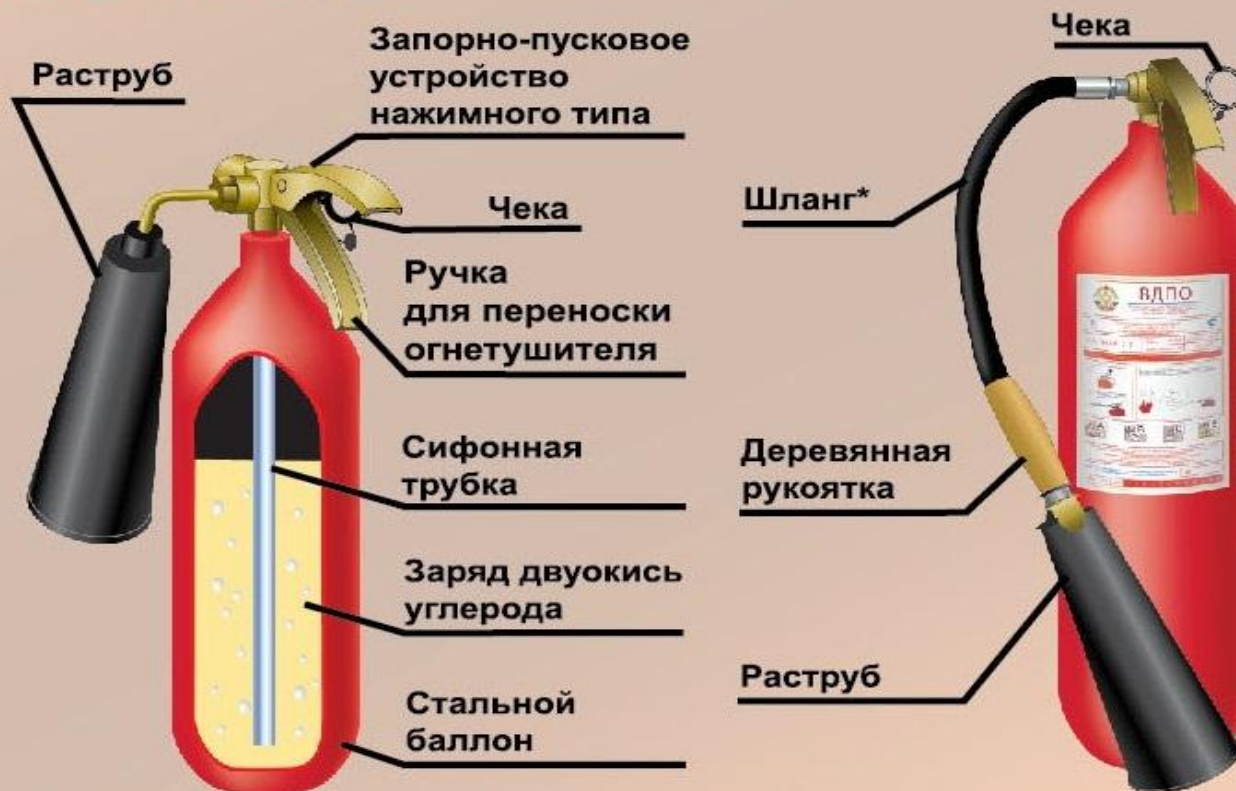

*Огнетушители ОУ-6 и ОУ-8 имеют шланг длиной не менее 1м с раструбом и деревянной ручкой.

Пожарные краны

Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован



ПРЕДНАЗНАЧЕН для тушения пожаров и загораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением


- 1 Место хранения ключа
- 2 Пульт дистанционного включения насоса-повысителя
- 3 Пожарный кран
- 4 Пожарный рукав
- 5 Ствол

ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ

Внешний осмотр кранов
2 раза в год.
Проверка с пуском воды
1 раз в год




Подтекание крана недопустимо

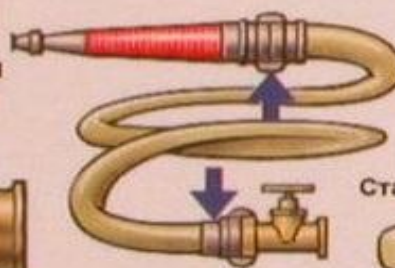

Ствол, рукав и кран
должны быть постоянно
соединены



Льняной рукав перематывают на новую складку
1 раз в 6 месяцев

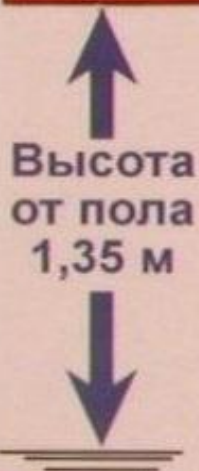

Средства обнаружения и тушения пожаров:

Автоматическая установка пожарной сигнализации

- совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства;

Система оповещения и управления эвакуацией - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Система дымоудаления – это сочетание вытяжной вентиляции, совмещенная с приточной противодымной вентиляцией. Системы дымоудаления состоят из вентиляторов, воздуховодов и фильтров, которые помогают удалить дым из помещения.

Установки пожарной сигнализации



Ручные пожарные извещатели



Датчики пожарной сигнализации



Действия людей по эвакуации при пожаре:

1. При возгорании оборудования его необходимо отключить его от питания.
2. Для ликвидации пожара (возгорания) на начальной стадии развития воспользоваться Первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) или элементами системы противопожарного водоснабжения - пожарными кранами и средствами их обеспечения).
3. При невозможности ликвидации пожара (возгорания) незамедлительно сообщить о пожаре руководству, охране, коллегам, посетителям, также позвонить по стационарному телефону на номер **«01»**, по мобильному телефону на номер **«101»** в «Пожарную охрану» или в «Службу спасения» по единому телефону на номер **«112»**, сказать при этом адрес: город Ставрополь, улица Ленина, 273, место пожара (указать наименование помещения, этаж), что горит, свою фамилию.

Действия людей по эвакуации при пожаре:

4. Далее необходимо сообщить о пожаре голосом: **«ПОЖАР»**, включить Пожарную сигнализацию: резким нажатием вниз или давлением на кнопку ручного пожарного извещателя, оповестив всех находящихся в здании о пожаре (возгорании).
5. Сориентироваться на Плане эвакуации (на плане ваше местоположение указано черной точкой), принять возможные меры по эвакуации по основным эвакуационным путям, в случае воздействия опасных факторов пожара задействовать запасные эвакуационные пути. При движении по коридорам не допускать паники, руководствоваться **эвакуационными пожарными знаками** и световыми указателями **«Выход»**.

Лифтами пользоваться при эвакуации ЗАПРЕЩЕНО!

Эвакуироваться необходимо на улицу (на свежий воздух) чтобы избежать воздействия угарного газа (дыма) на организм.

Действия людей по эвакуации при пожаре:

6. По возможности показать эвакуируемым направление движения к эвакуационным выходам, не подверженным воздействию опасных факторов пожара. При отсутствии возможности воспользоваться путями эвакуации, направить эвакуируемых в зону безопасности, обозначить их местоположение для обнаружения и эвакуации пожарными подразделениями. В случае необходимости принять меры к спасению людей, не успевших эвакуироваться.

7. Выйти за территорию объекта на дорогу. Дождаться Пожарных подразделений (МЧС). Кратко проинформировать старшее должностное лицо Пожарной охраны (руководителя тушением пожара - РТП) о месте возникновения пожара (этаж, помещение), путях его распространения и о количестве эвакуированных и не эвакуированных людей.

**Помните, что
выполнение требований
Пожарной Безопасности –
это залог Вашей
безопасности!!!**

Спасибо за внимание!